

RECONSTITUCIÓN DEL VIAL DE THYROGEN

1. Reconstituir con **1,2 ml** de agua estéril para inyección y agitar
2. Verificar que la solución sea transparente e incolora
3. Inyectar **sólo 1 ml** de vial reconstituido (0,9 mg de tirotropina alfa) por vía intramuscular




FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE THYROGEN

En seguimiento diagnóstico



En ablación tiroidea

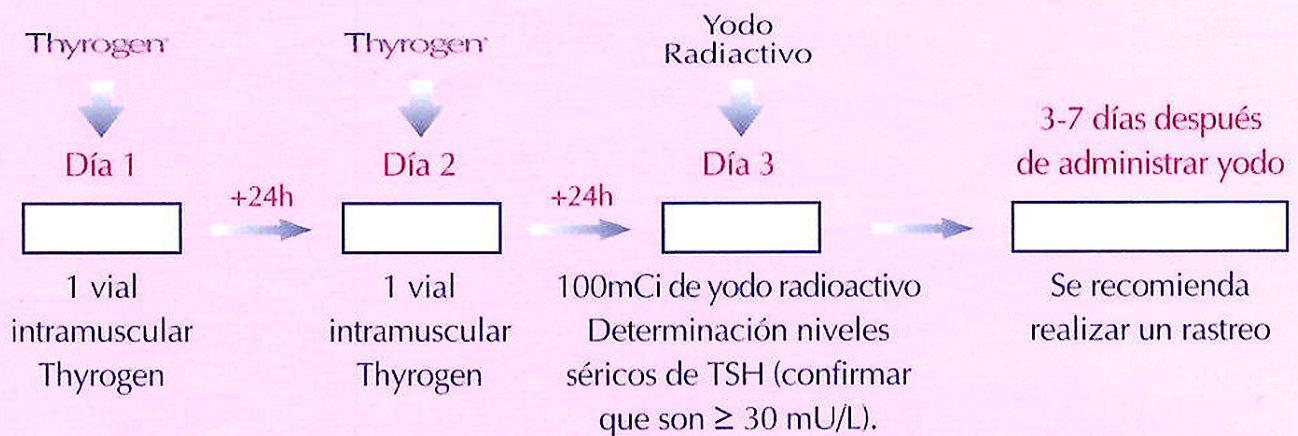

Dr/a.

Nº Colegiado